



Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

1	Условия обозначения
2	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры ГОСН: МБУК «СГМ».
3	Акт обследования объекта социальной инфраструктуры
4	Акт мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
5	Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
6	Заключение.
7	Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №1-206.**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ".**
188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Афанасьева, 50.

Исполнитель работ ООО «С.А.И.» ИНН 7813002792 ОГРН 118784780236.
Отвественный: Лариса Николаевна Шульгина, тел +7 (911) 922-67-03.

г. Сосновый Бор 2020г.

Содержание:

№	Наименование
1	Условные обозначения.
2	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): МБУК «СГМ».
3.	Акт обследования объекта социальной инфраструктуры
4.	Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
5.	Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
6.	Заключение.
7.	Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Исполнитель работ: ООО «ДС» ИНН 7813608292; ОГРН 1187847065636.

Ответственный: Дионис Илиади № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016г., тел: +7 (921) 922-60-49.

Условные обозначения.

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» - маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды на кресло колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - умственно отсталые.
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон (Отдельно стоящее здание).

Сведения об объекте:

- Отделно стоящее здание / этаж: _____ этаж
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- Год постройки здания: _____ год. Год последнего капитального ремонта - по документам
- Участие в территории ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- Название организации, которая предоставляет услугу наследнику: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосисловский музей»
- Адрес места нахождения организации: 188540, Ленинградская область, город Сосновка, Бор, ул. Афанасьев, 50
- Классификация адрес организации: 188540, Ленинградская область, город Сосновка, Бор, ул. Афанасьев, 50
- Основание для нахождения объекта (определение управления, аренда, собственн.)
- Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- Наличие адаптированного пассажирского транспорта в объекте: отсутствует
- Расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м
- Время движения (в пешем темпе): (3-10 минут)
- Наличие вывески от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- Перекрестки:
 - регулируемые - нет
 - нерегулируемые - нет
 - со звуковой сигнализацией, таймером - нет
- Информация на пути следования к объекту: звуковая, тактильная, визуальная, нет
- Перепады высот на пути: нет, нет
- Их обустройство для инвалидов на колясках: да, нет

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675

Д. Илиади
« » 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «СГМ»

И. С. Алепко
« » 2020г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №2-202.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «СОСНОВОБОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ»**

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей».

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Афанасьева, 50.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Деятельность музеев. Код ОКВЭД (Основной 91.02).

Сведения об объекте:

- Отдельно стоящее здание 1 этаж, _____ кв.м.
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- Год постройки здания – _____ год. Год последнего капитального ремонта – не проводился.
- Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей».

Адрес места нахождения организации: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Афанасьева, 50.

Юридический адрес организации: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Афанасьева, 50.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, негосударственная).

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м.

Время движения (пешком): (5-10 минут).

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Перекрестки:

- нерегулируемые - есть.

- регулируемые - есть.

- со звуковой сигнализацией, таймером - нет.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/ Не адаптировано	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Прилегающая территория является собственностью обследуемого объекта. Предусмотреть возможность ремонта дорожного полотна, с обустройством тактильно-информационного мощения.
2	Вход (входы) в здание	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С).
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано.	ВНД - (К, С, О, Г, У) Санитарно-гигиенические помещения для МГН не доступны.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ВНД (С).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С). Направить запрос в местные органы самоуправления с просьбой адаптации и обустройства дорожного полотна на пути следования согласно потребностям людей с ограниченными возможностями и требованиями СП 59.13330.2016

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
1	С момента ввода объекта в эксплуатацию	Нет
2	Проведение комплексной реконструкции	Нет

	или капитального ремонта	
3	Формат предоставления услуги	На объекте
4	Количество паспортизированных зданий	1
5	Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/ процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	100 %
6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества организации, предоставляющих данные населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	100 %
7	Иные (указать)	Нет

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта		
		Наличие	Примечание
1	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствуют
1.2	Сменные кресла-коляски	Нет	Отсутствуют
1.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствует техническая возможность
1.4	Поручни	Нет	Отсутствует необходимость
1.5	Пандусы	Нет	Отсутствует необходимость
1.6	Подъемные платформы	Нет	Отсутствует необходимость
1.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
1.8	Доступные входные группы	Да	Частично соответствует
1.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет	Существующие санитарно-гигиенические комнаты не доступны для всех групп МГН.
1.10	Достаточная ширина дверных проёмов в сте-	Да	Частично соответствует

	нах, лестничных маршей, площадок		
1.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Нет	Отсутствует
1.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Не предусмотрены
1.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да	Предусмотрены
1.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Не предусмотрены

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да	Предусмотрено
2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	да	Предусмотрено
3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	да	Предусмотрено
5	Иные (указать)	-	-

IV. Управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Приобретение и установка: - Установить табличку с номером телефона для вызова специалиста. Размер 150x300 мм. Высоту установки принять 1,0 м. - Предусмотреть перекатной пандус, для преодоления порогов.	2021 – 2025 г.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:




Доступность частично-избирательно для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения, кроме людей с полной потерей зрения. Организовать доступ для МГН категории «К» в санитарно-гигиенические помещения, без применения конструкторских и архитектурных решений невозможно.

Для принятия решения требуется, **не требуется** – согласование.

Информация размещена (обновлена) и Карте доступности дата, наименование сайта, портала: нет.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К; О; Г; У); ДУ (С).

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

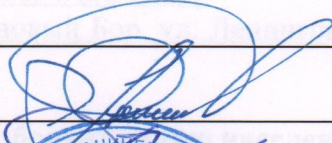№	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг (ФИО)	Подпись
1	Директор МБУК «СГМ» И. С. Алепко	
2	Руководитель ООО «ДС» Илиади Д	
3	Инженер ПТО ООО «ДС» Анисимова Е. В	



СОСТАВИЛ
Технический эксперт № ул. 7827 00038675

« » Д. Илиади
2020г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «СГМ»

« » И.С. Алепко
2020г



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей».
- 1.2. Адрес объекта: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Афанасьева, 50.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-Отдельно стоящее здание 1 этаж, _____ кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- 1.4. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам,) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей».
- 1.5. Адрес объекта: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Афанасьева, 50.
- 1.6. Юридический адрес организации: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Афанасьева, 50.
- 1.7. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.9. Территориальная принадлежность: - Муниципальная.
- 1.10. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: Деятельность музеев. Код ОКВЭД (Основной 91.02).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Согласно ОКВЭД.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, дети): Все возвратные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) – Доступен частично избирательно (О, Г, У); Доступен условно (К, С) – санитарно-гигиеническое помещение не доступно для МГН категории «К».
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: Проходимость до 20 человек.
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта/станции метро – 350 м;
 - 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие).

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) - отсутствует.

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет).

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет).

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	Б; ДУ; ВНД
в том числе инвалиды		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ (Санитарно-гигиеническое помещение не доступно для МГН категории «К»)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

ВЫВОДЫ К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате обследования установлено:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория является собственностью учреждения. Требуется реконструкция дорожного полотна. Обустройство тактильного информационного мощения
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ для МГН категории «К» - рекомендовано предусмотреть с помощью перекатного пандуса.
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует.
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – не доступен для всех групп МГН. Туалет не доступен для всех групп инвалидов, рекомендовано провести работы по текущей адаптации сан. технических помещений с применением технических средств реабилитации. Адаптация туалета для МГН категории «К», без конструкторских решений невозможна.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д

11.12.2020г.



СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

Д. Илиади

2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «СГМ»

И. С. Алепко

2020г.

Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

На объекте социальной инфраструктуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей». ОГРН 1156313026539. Расположенном по адресу: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Афанасьева, 50.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУК «СГМ», расположенного по адресу: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Афанасьева, 50 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНИП, СП, ГОСТ)
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения			
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.			
1.1.1	Прилегающая территория, не являющаяся собственностью обследуемого объекта, не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с предусмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках Предусмотреть обустройство наземного тактильно информационного мощения для МГН.	+ + + + +		Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности

2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению						
2.1	Прилегающая территория является собственностью МБУК "СГМ". Предусмотреть проект благоустройства прилегающей территории	+	+	+	+	+	2021–2025 г. СП59.13330.2016
3	Зона: входной узел						
3.1	Входная группа является МБУК "СГМ". Предусмотреть приобретение переносного перекатного пандуса, для преодоления порогов.	+	+	+	+	+	2021–2025 г. СП59.13330.2016
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы						
4.1	Обустройство тактильных указателей на всем пути следования, внутри здания. Относится к ГБУЗ Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко».	+	+	+	+	+	При капитальном ремонте или реконструкции. До момента производства работ, при необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения. СП59.13330.2016
5	Зона: целевого назначения						
5.1	Предусмотреть возможность организации специализированных - адаптированных мест с приобретением дополнительного адаптивного оборудования и мебели. Относится к ГБУЗ Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко».	+	+	+	+	+	При капитальном ремонте или реконструкции. До момента производства работ, при необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения. СП59.13330.2016
6	Санитарно-гигиенические помещения						
6.1	Предусмотреть разработку проекта с реконструкцией и адаптацией санитарно-гигиенического помещения, согласно существующим требованиям СП и ГОСТ.	+	+	+	+	+	2021–2025 г. СП59.13330.2016
7	Информационное обеспечение на ОСИ						
7.1	Дополнительно рекомендовано: - Установить табличку с номером телефона для вызова специалиста. Размер 150x300 мм. Высоту уста-	+	+	+	+	+	2021–2025 г. СП59.13330.2016 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99,

	новки принять 1,0 м. - Установить тактильно-информационную мнемосхему. Размер мнемосхемы применить 600x230 мм. Высоту установки выполнить согласно п. 7.1.8 (8.1.6) СП 59.13330.2016.								ГОСТ 52131-2003
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+	2021–2025 г.		СП59.13330.2016 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
8	Все зоны и участки								
8.1	Руководству учреждения рекомендовано организовать сопровождение МГН на все время препровождения людей с ограниченными возможностями.	+	+	+	+	+	-		-

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.

* «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № ул. 7827 00038675

« _____ » _____ Д. Илиади
« _____ » _____ 2020г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «СГМ»

« _____ » _____ И. С. Алепко
« _____ » _____ 2020г

Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1.	МБУК «СГМ»	Доработать/уточнить приказы и должностные инструкции, а также журналы проверки оборудования.	-	2021 г.

Заключение по результатам обследования
на предмет доступности объекта социальной
инфраструктуры для инвалидов и
других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Сосновоборский городской музей».

Объект: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей»
Адрес: 188340, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Афанасьева, 50.
Дата обследования: 11.12.2020г.

Заключение составил технический эксперт категорий: «С», «О», «А», «Г», «У» № ул. 7827
00038675 от 21.04.2016г. - Илиади Д.Д.

Исполнительные технические средства: фотоштатив: Сапог Р837; измерительная рулетка – 5м,
измерительный уголок – 0,5м, уровень, лазерный дальномер CONDROL X1-1 etc.

Приспосабливаемая территория, не являющаяся собственностью учреждения.

Рекомендации для адаптации ОСИ

Территория, путь следования от остановок общественного транспорта

- 1 Путь следования от ближайших остановок общественного транспорта, не удовлетворяет требованиям п. 5.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать предельный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.
- 2 Ширина пешеходных дорожек и продольные съезды на проезжей части не соответствуют требованиям п. 5.1.7. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в заглубленных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разгона инвалидов на креслах-колясках. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать: 5 %, поперечный - 2 %.

Заключение по результатам обследования на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей».

Объект: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей».

Адрес: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Афанасьева, 50.

Дата обследования: 11.12.2020г.

Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016г. - Илиади Д.Д.


Использувавшиеся технические средства: фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м, уровень, лазерный дальномер CONDROL X1-Lite.

Прилегающая территория, не являющаяся собственностью учреждения.**Рекомендации для адаптации ОСИ****Территория, путь следования от остановок общественного транспорта**

1. Путь следования от ближайших остановок общественного транспорта, не удовлетворяет требованием п. 5.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.
2. Ширина пешеходных дорожек и продольные съезды на проезжей части не соответствуют требованиям п. 5.1.7. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0x1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный - 2 %.

Территория, прилегающая к зданию (участок)





3. Дорожное покрытие на части участка прилегающей территории, не удовлетворяет требованиям п. 5.1.7 - 5.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.
4. Отсутствуют тактильно информационные мощение (дорожки) на всем пути следования по территории, п. 5.1.10.

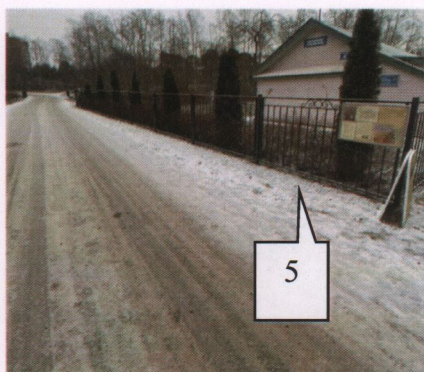Место стоянки и остановки специализированного транспорта и автомашин МГН

5. Отсутствует выделенное парко место для автомашин МГН. Дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, требуется предусмотреть возможность реконструкции существующего дорожного покрытия.
Разметку для стоянки специализированного автотранспорта и автомашин МГН, рекомендовано обозначить согласно п. 5.2.4. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0x3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.
Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5
Рекомендовано разработать проектно-сметную документацию по благоустройству прилегающей территории в том числе автостоянок для автомашин МГН.

Входные группы.

Входная группа №1.

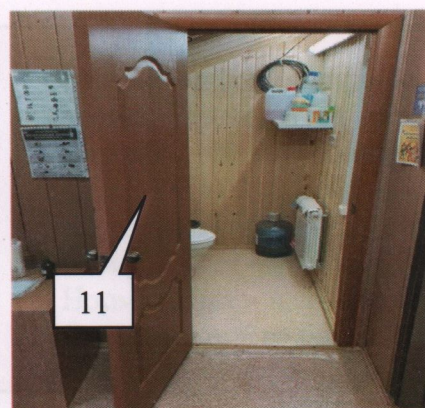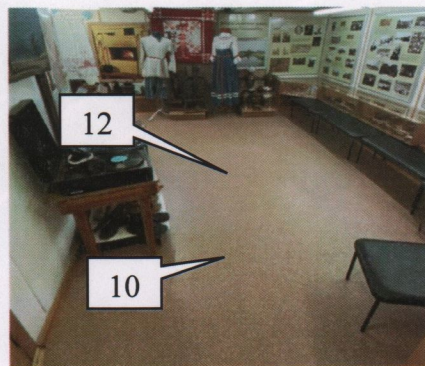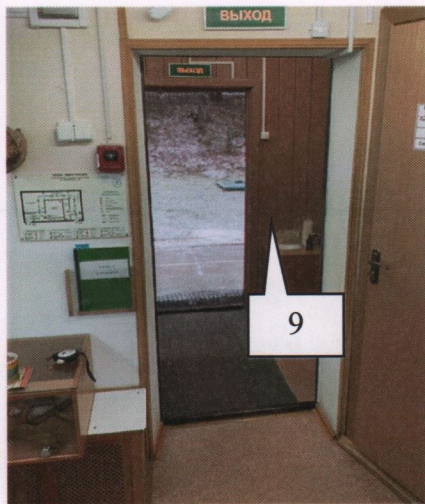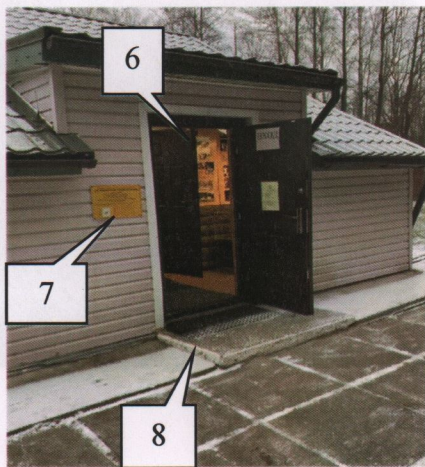

6. Согласно 6.1.1. В общественном, учебном, торговом или производственном здании (сооружении), в зданиях жд (аэро) вокзалов, должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

В здание для людей с ограниченными возможностями и МГН, предусмотрена 1 входная группа. Доступ организован для основных групп МГН.

7. Существующая кнопка вызова установлена на недопустимой высоте, необходимо выполнить установку на высоте 1,0 – 1,2 м.

8. Рекомендовано для доступа МГН передвигающихся на кресла-колясках предусмотреть приобретение перекатного пандуса, для преодоления порогов.

9. В холле каждой доступной входной группе (узла) рекомендовано предусмотреть установку тактильной мнемосхемы. П. 7.1.8 (8.1.6). При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. На основных путях движения в соответствии с заданием на проектирование устраиваются направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм.

10. Отсутствует напольно-тактильное мощение тактильных указателей на всем пути следования, внутри здания.

11. Существующие санитарно-гигиенические помещения не доступны для всех групп МГН.

Существующую лестницу технически не возможно приспособить для безопасного доступа людей передвигающихся на кресла-колясках. Для людей с нарушенным опорно-двигательным аппаратом предусмотреть установку опорных поручней.

Не предусмотрена контрастная маркировка дверного проема.

Отсутствует тактильно-информационная мнемосхема и табличка с обозначением «Туалет для МГН», что не соответ-




ствуется требованиям п. 5.3.6 (6.3.6). У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.

Существующие туалеты не доступны для всех групп маломобильных людей, в связи с чем рекомендовано предусмотреть возможность разработки проектно-сметной документации реконструкции и перепланировки существующих помещений.

До момента проведения работ по реконструкции, рекомендовано предусмотреть установку опорных поручней у унитаза, кнопку вызова помощи, крючок для костылей.

Рекомендовано предусмотреть возможность замены существующей раковины на специализированную для МГН с установкой опорного поручня и бесконтактного смесителя. Дополнительно предусмотреть установку травм безопасного крючка для костылей.

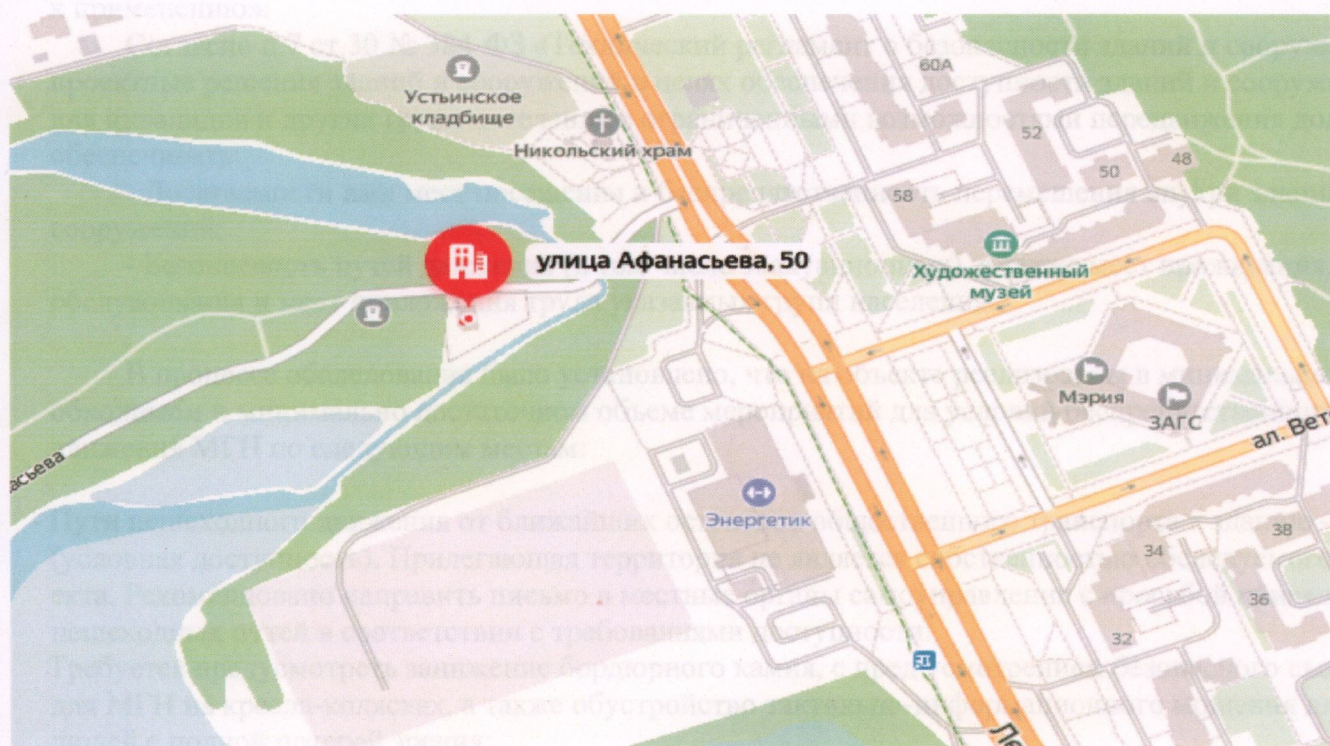

Согласно информации, предоставленной «Яндекс». Остановочные пункты, располагаемые на дорогах. Проходящих через населенные пункты, размещены на расстоянии «Нормальных условий» (400 м.) – ближайшая остановка «Мэрия» находится в пределах 350 м. Согласно п. 7.2.2 ОДМ 218.2.007 – 2011. Остановочные пункты на территории поселений рекомендуется размещать на следующем расстоянии от объектов тяготения людей для условий:

- Комфортных – не более 250 м;
- Нормальных – не более 400 м;
- Стесненных – не более 800 м.

На маршруте отсутствуют доступные условия для беспрепятственного, безопасного и удоб-

ного передвижения инвалидов и других маломобильным групп населения по участку от остановки общественного транспорта, к доступному входу в учреждение. Что не соответствует п. 4.1.3. Также отсутствует информационная поддержка на всех путях движения, доступных для МГН на все время суток.

Заключение

(Данное заключение является приложением к основной анкете)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:


- Досягаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в минимальном необходимом и минимально достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию – (условная доступность). Прилегающая территория не является собственностью обследуемого объекта. Рекомендовано направить письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности. Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с пред усмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках, а также обустройство тактильно-информационного мощения для людей с полной потерей зрения;
- Главный входной узел – предусмотрена доступность для основных групп МГН. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует;
- Пути движения внутри здания - предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует.
- Санузлы – не адаптированы и являются не доступны для всех групп МГН
- Зоны специального назначения – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует.
- Эвакуационные выходы – (доступность частичная для МГН категории «О»; «Г», доступно условно или с помощью сопровождения для «С» и «К»);

Обследуемый объект условно удовлетворяет требованиям безбарьерности, предусмотрена (доступность частичная для МГН категории «К»; «О»; «Г»), условно доступен с помощью сопровождения для МГН категории «С»). Санитарно-гигиеническое помещение не доступно для всех групп МГН.

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДС»


Д. Илиади



* «ТСР» - техническое средство реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей».

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Афанасьева, 50.

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание: да.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная).

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Административно-территориальная подведомственность – Муниципальная.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Деятельность музеев. Код ОКВЭД (Основной 91.02).

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): Проходимость до 20 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): По месту предоставления услуги на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Все возвратные категории.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У».

Мы, нижеподписавшиеся, Директор МБУК «СГМ» И. С. Алепо, с одной стороны, и Представитель Общероссийской общественной организации "Инвалиды войны" (Инвалиды Войны - ООО-ИВА) в Ленинградской области – А. В Григорьев, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категории инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствие для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «Нет».
2. Пандус стационарный наружный** : «Нет».
3. Пандус стационарный внутренний** : «Нет».

4. Пандус инвентарный***, роллопандус: «Нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «Нет».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «Нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «Нет».
8. Поручни внутренние входной зоны: «Нет».
9. Дверные проемы входной зоны****: «Да, частично соответствует для К, О, У, С, Г».
10. Подъемные платформы наружные: «Нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «Нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «Да».
13. Лифт пассажирский: «Нет».
14. Лифт грузовой: «Нет».
15. Мобильные лестничные подъемники. «Нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «Да, не соответствует для всех групп МГН».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «Нет».
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «Нет».
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 звуковой информации: «Нет» П. 6.5.2 – 6.5.9. СП 59.13330.2016.
 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Да».

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУК «СГМ», расположенного по адресу: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Афанасьева, 50 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично / условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа / распоряжения, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
	О, К, С, Г, У	Условно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ От « ____ » _____ 20__ г.

2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
	О, К, С, Г, У	Условно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
	О, К, С, Г, У	Условно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
	О, К, С, Г, У	Условно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется реконструкция	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
6	Информационное обеспечение на Объекте		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.

Директор МБУК «СГМ»
188540, Ленинградская область, город Сосно-
вый Бор, улица Афанасьева, 50.

М.П

/ И. С. Алепко /



Представитель Инвалиды Войны – ООИВА в
Ленинградской области

М.П

/ А. В. Григорьев /

